

-DOCUMENTS DE REFERENCES-

0	16.01.19	Emission initiale	NP	MBI	.
indice	date	modification	dessiné	vérifié	approuvé

TABLEAU DIVISIONNAIRE TD-R1

RESEAU NORMAL		
REGIME DE NEUTRE-xx		
ICC.TRI	xx	A
ICC.MONO	xx	A
ΔU	xx	%
PUISSANCE	xx	Kw

ENVELOPPE			
-	L	P	H
-	-	-	-
-			
-			
-			
RESERVE	-		


xx

xx

xx

xx

xx

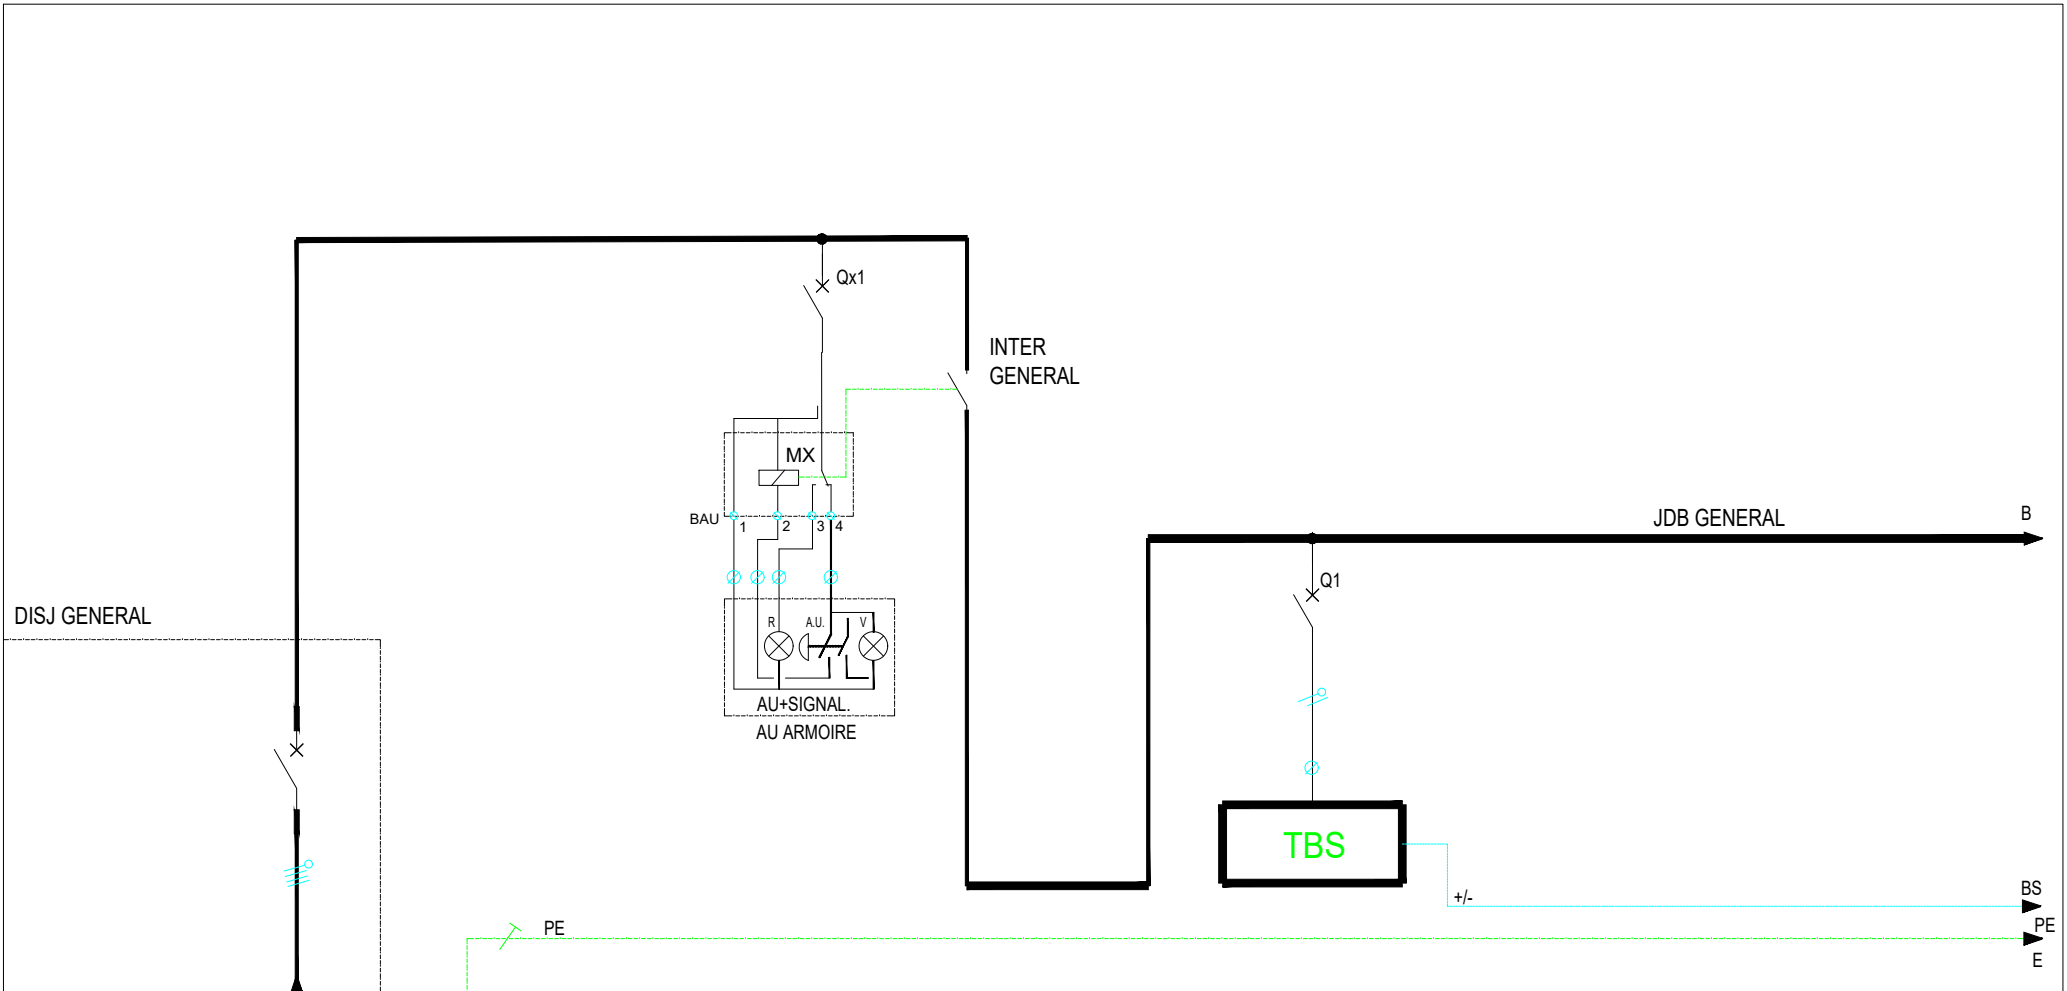


REPERE	TD-R1		QX1	IG		1				
DESIGNATION	VENANT TARIF BLEU		PROTECTION MX	INTER GENERAL		TELECOMMANDE BLOCS SECOURS LEGRAND				
P : KVA						-				
TYPE D'APPAREIL	DB90		DT40	INA		DT40				
CALIBRE-DECLENCHEUR	30/60A		10A+N	4x63A		10A+N				
COURBE	500mA - S		C			C				
REGLAGE THERMIQUE										
REGLAGE MAGNETIQUE										
CANALISATION-mm2						3G1.5°				
TYPE DE CABLE						R2V				
OBSERVATIONS										



MBI TECHNOLOGY
61 bis rue Voltaire
92250 La Garenne Colombes


IND 0

FOLIO
4/8

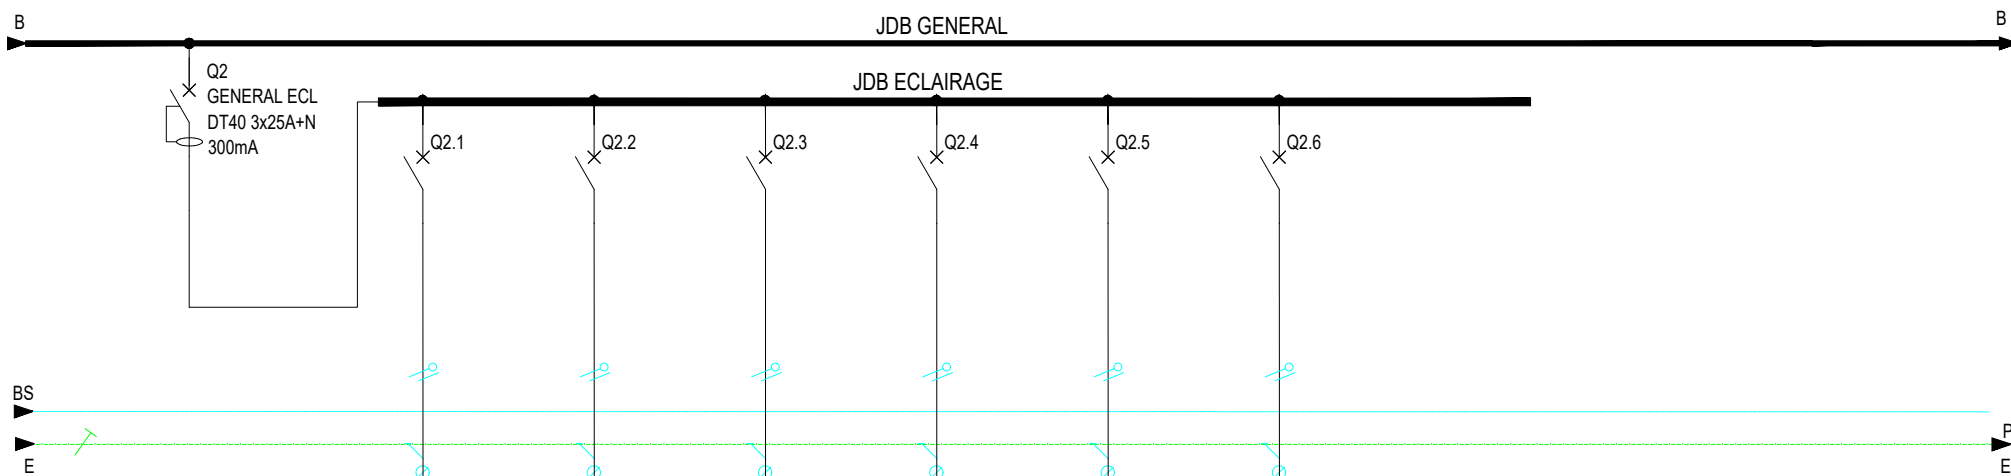

REPERE		2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6				
DESIGNATION		ECL BUREAU ENTREE	ECL OPEN SPACE	ECL SPOTS CIRCUL.	ECL BUREAU DIRECTION	LIBRE	ECL SANITAIRES				
P : KVA		-	-	-	-	-	-				
TYPE D'APPAREIL		DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40				
CALIBRE-DECLENCHEUR		10A+N	10A+N	10A+N	10A+N	10A+N	10A+N				
COURBE		C	C	C	C	C	C				
REGLAGE THERMIQUE											
REGLAGE MAGNETIQUE											
CANALISATION-mm2		3G1.5°	3G1.5°	3G1.5°	3G1.5°		3G1.5°				
TYPE DE CABLE		R2V	R2V	R2V	R2V		R2V				
OBSERVATIONS											



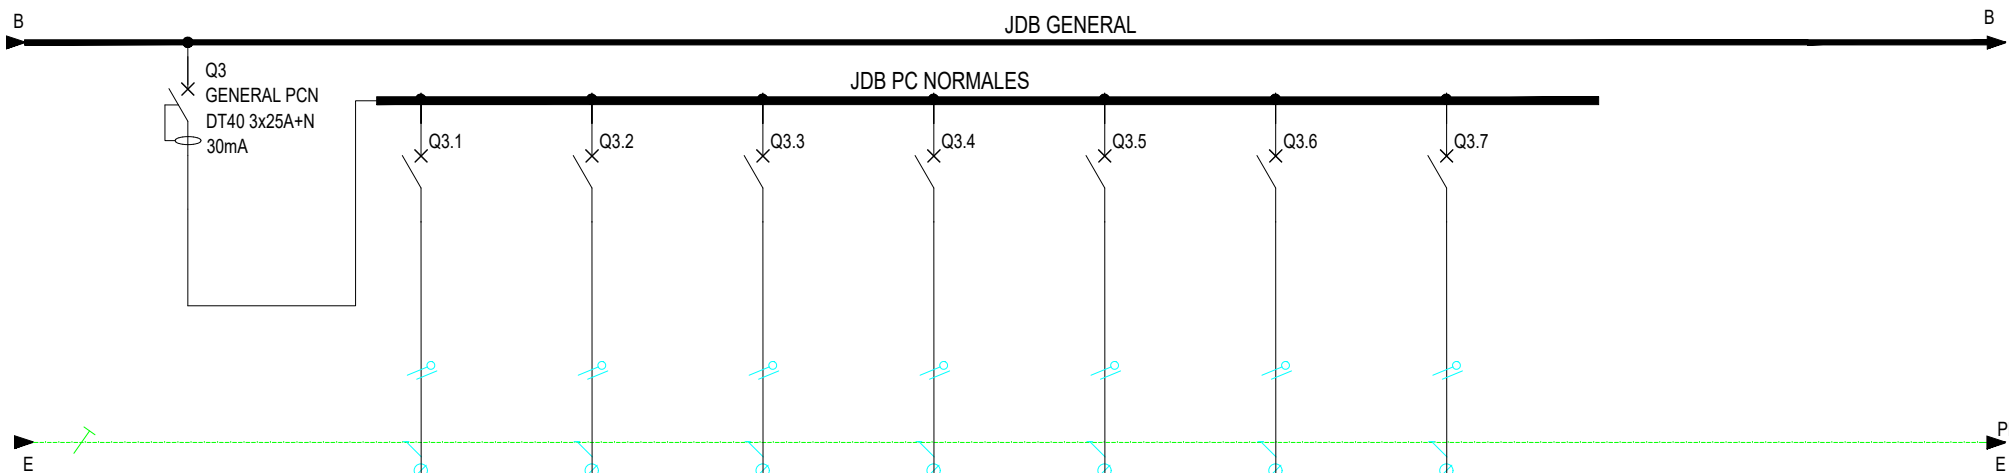


REPERE		3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7			
DESIGNATION		PCN 1	PCN 2	PCN 3	PCN 4	PCN 5	PCN 6	PCN 7			
P : KVA		-	-	-	-	-	-	-			
TYPE D'APPAREIL		DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40			
CALIBRE-DECLENCHEUR		16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	20A+N			
COURBE		C	C	C	C	C	C	C			
REGLAGE THERMIQUE											
REGLAGE MAGNETIQUE											
CANALISATION-mm2		3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°			
TYPE DE CABLE		R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V			
OBSERVATIONS											



MBI TECHNOLOGY
61 bis rue Voltaire
92250 La Garenne Colombes

IND 0

FOLIO
6/8

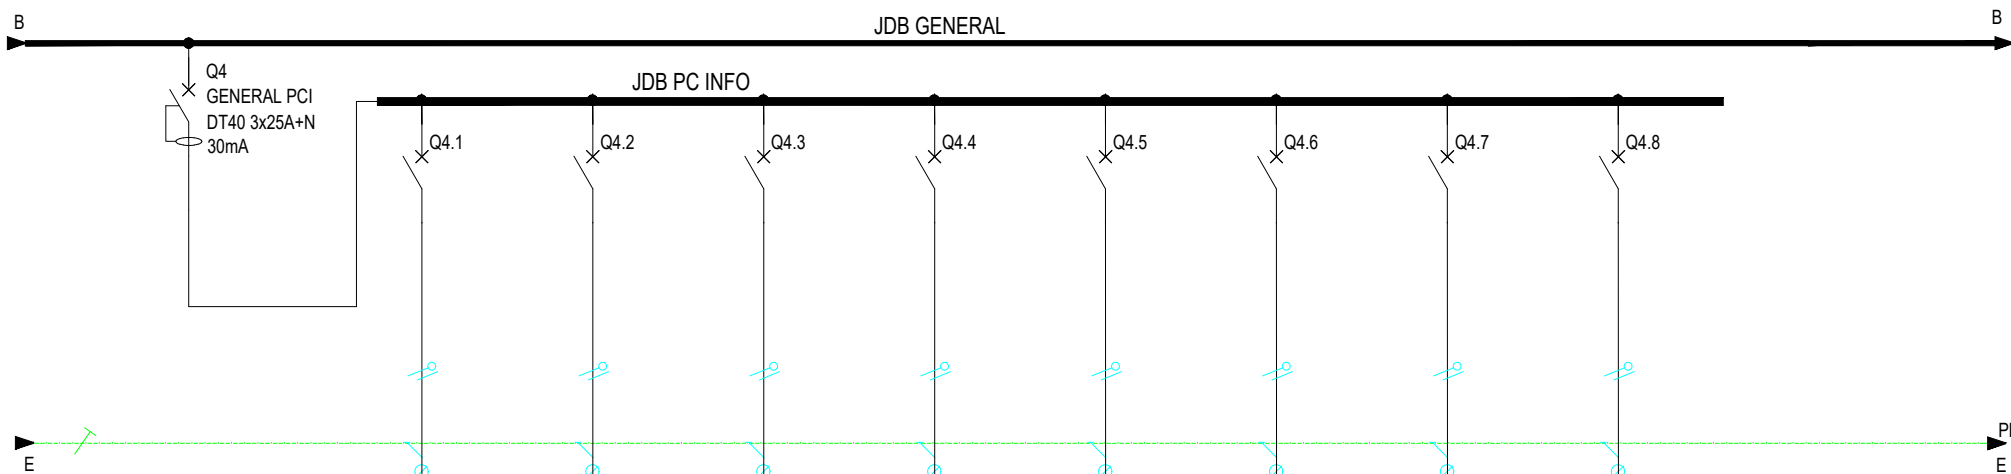


REPERE		4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8		
DESIGNATION		PC INFO 1	PC INFO 2	PC INFO 3	PC INFO 4	PC INFO 5	PC INFO 6	BAIE BRASSAGE	PC INFO 7		
P : KVA		-	-	-	-	-	-	-	-		
TYPE D'APPAREIL		DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40		
CALIBRE-DECLENCHEUR		16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N	16A+N		
COURBE		C	C	C	C	C	C	C	C		
REGLAGE THERMIQUE											
REGLAGE MAGNETIQUE											
CANALISATION-mm2		3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°		
TYPE DE CABLE		R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V	R2V		
OBSERVATIONS											



MBI TECHNOLOGY
61 bis rue Voltaire
92250 La Garenne Colombes

IND 0

FOLIO
7/8

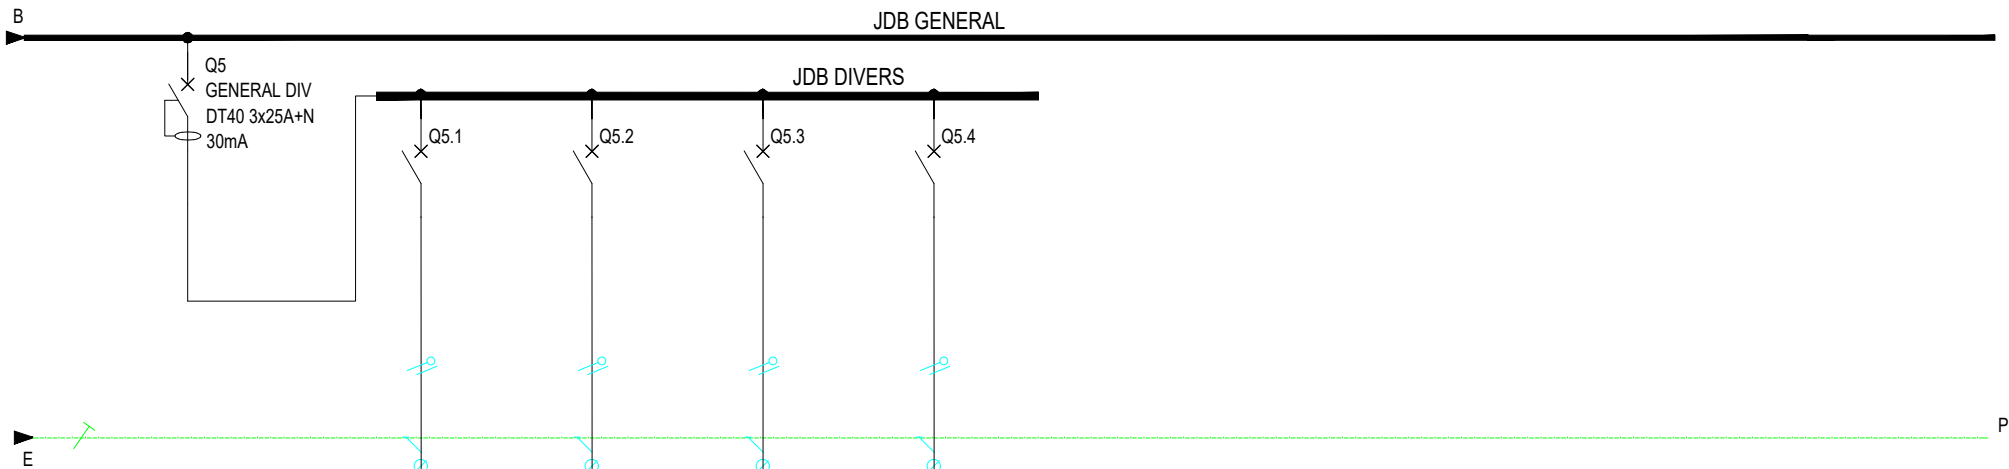

REPERE		5.1	5.2	5.3	5.4					
DESIGNATION		PCM PHOTOCOPIE	VENTILO CONV 1	VENTILO CONV 2	CHAUFFE EAU					
P : KVA		-	-	-	-					
TYPE D'APPAREIL		DT40	DT40	DT40	DT40					
CALIBRE-DECLENCHEUR		16A+N	16A+N	16A+N	16A+N					
COURBE		C	C	C	C					
REGLAGE THERMIQUE										
REGLAGE MAGNETIQUE										
CANALISATION-mm2		3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°	3G2.5°					
TYPE DE CABLE		R2V	R2V	R2V	R2V					
OBSERVATIONS										

